

令和8年8月24日

入札参加資格者 各位

盛岡市上下水道局下水道施設管理課


入札に係る設計図書等に関する質問への回答について

入札に係る設計図書等に対する質問がありましたので、次のとおり回答します。

- 1
- 修繕の名称
- 大沢川原雨水ポンプ場し渣高压洗浄水用電動ボール弁修繕
- 2
- 修繕の場所
- 盛岡市大沢川原一丁目地内
- 3
- 入札日時
- 令和8年9月2日（水） 10時00分

質問事項	仕様書 2（2） 両フランジエルボについて STPG Sch40（白）となっていますが、溶接部の防錆はリッチ亜鉛塗装（外面のみ）で宜しいのでしょうか。黒管で製作し溶融亜鉛メッキも可能ですし、ステンレス管TP-A Sch40で製作することも可能です。 （見積依頼を出した想定製作図も添付します） 添付資料 想定製作図（質問状に添付されていたもの）
回答内容	STPG Sch40（白）で、溶接部の防錆はリッチ亜鉛塗装（外面のみ）で宜しいです。なお参考までに現場の写真を添付します。

担当： 下水道施設管理課 施設係
電話： 019-624-4332

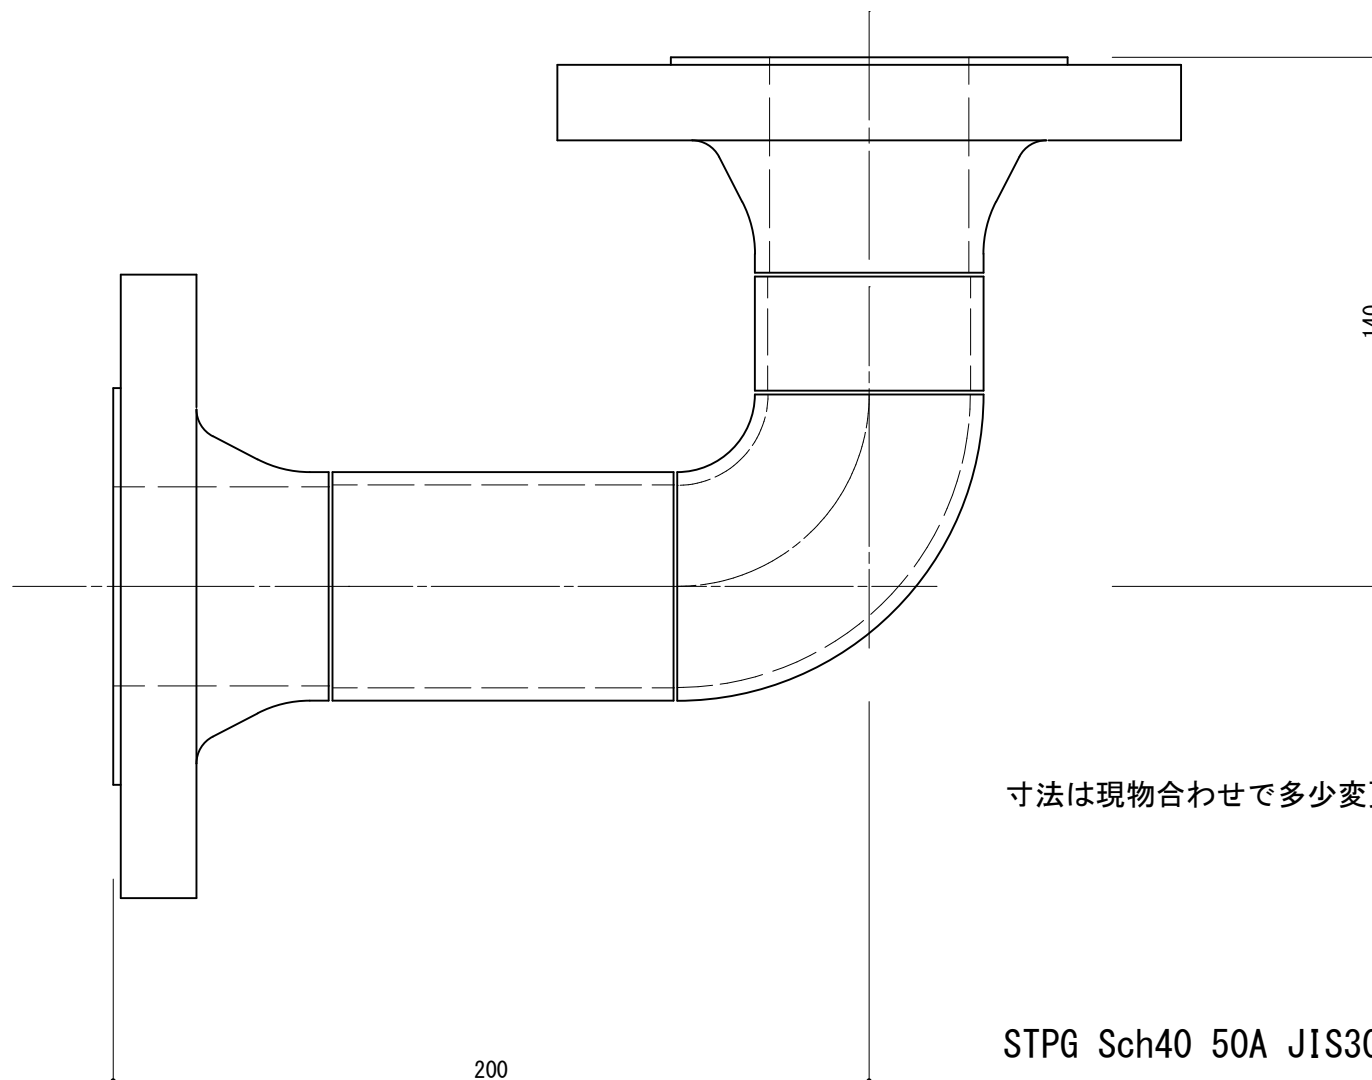

寸法は現物合わせで多少変更になります

STPG Sch40 50A JIS30KF

